


Guide d'installation et de configuration

Le **PROINDMV-EU** est un détecteur de mouvement intérieur sans fil alimenté par batterie avec une caméra vidéo intégrée et est conçu pour être utilisé avec des panneaux de commande qui prennent en charge les appareils de la série SIX™. Le détecteur est alimenté par trois batteries au lithium de 3 volts qui offrent jusqu'à 4 ans d'autonomie. Un maximum de 127 appareils surveillés (claviers, avertisseurs de fumée, capteurs, appareils portatifs, etc.) peuvent être connectés au panneau de commande.

Remarque L'installation doit être effectuée conformément à la réglementation locale.

FUNCTIONNALITÉS

- Aucun câblage ou alimentation à distance requis. La caméra entièrement portable alimentée par batterie permet une flexibilité dans la sélection des emplacements
- Fournit une fonctionnalité de visualisation vidéo en direct
- La technologie sans fil cryptée Spread Spectrum, Interactive et AES offre une intégrité et une sécurité optimales du signal
- Capteur de caméra CMOS avec objectif grand angle de 90° (champ de vision horizontal)
- Vision nocturne avec une LED blanche
- Capteur PIR et lentille de Fresnel pour détection de mouvement 12 m et motif de détection à 90°
- La caméra envoie des vidéos en couleur.

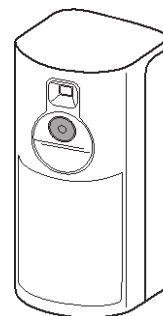


INSCRIPTION

Vous devez inscrire le détecteur dans le Panneau de configuration.

Remarque Pour obtenir des instructions de programmation détaillées, consultez les instructions d'installation pour le panneau de commande avec lequel cet appareil est utilisé.

Remarque L'enregistrement et la programmation sont Réalisés grâce à la plate-forme de gestion AlarmNet 360™ sur le cloud, en utilisant l'application Resideo Pro.

1. Utilisez l'outil de programmation AlarmNet 360 pour programmer l'appareil.
2. Quand vous y êtes invité, réalisez l'une des étapes suivantes :
 - Tirez sur la languette de la batterie vers l'extérieur **[A]**
 - Si l'alimentation est active, ouvrez et refermez le capot **[B]**.
3. La LED clignote rapidement à la mise sous tension.

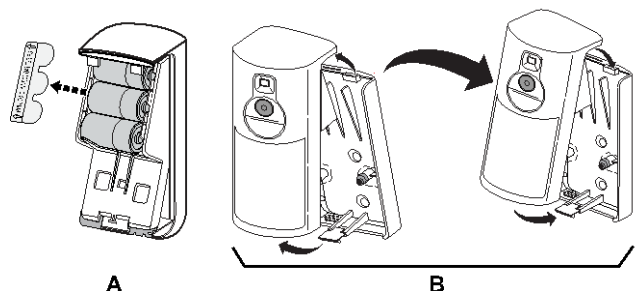

La LED clignote rapidement à la mise sous tension.

Remarque Après l'inscription, vérifiez la puissance adéquate du signal en effectuant un test du capteur avec l'appareil installé dans son emplacement de montage désiré (voir les instructions du contrôleur). Ajustez l'emplacement et l'orientation de montage de l'appareil si nécessaire pour obtenir une puissance de signal maximale.


Remarque: Une fois inscrit dans un système, l'appareil ne peut pas être utilisé avec un autre panneau de commande tant qu'il n'est pas retiré du panneau actuel. Voir les instructions du panneau de commande pour plus de détails.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

La programmation et les tests RF doivent être effectués pendant que l'appareil est à l'emplacement de montage prévu pour assurer une bonne communication entre le panneau de commande et l'appareil.


Considérations relatives au montage :

- Montage en intérieur dans un environnement à température contrôlée.
- La hauteur de montage doit être de 2,1 – 2,7 m, avec une plage optimale de 2,3 m.
- Prévoir une vision dégagée dans toutes les zones pour assurer la protection.
- Ne visez pas le détecteur sur les fenêtres, en particulier celles en plein soleil, ou sur les sources de chaleur (foyers, radiateurs et événements de chauffage, etc.).
- Évitez tout montage dans des zones très humides (telles que les garages) pour réduire le risque de fausse alarme.
- N'orientez pas le détecteur vers des objets en mouvement tels que des ventilateurs.
- Ne peignez pas ou ne couvrez pas la lentille du détecteur ou de la caméra.
- Utilisation avec des animaux pesant jusqu'à 36 kg (avec le réglage PIR « Low Sensitivity » sélectionné).

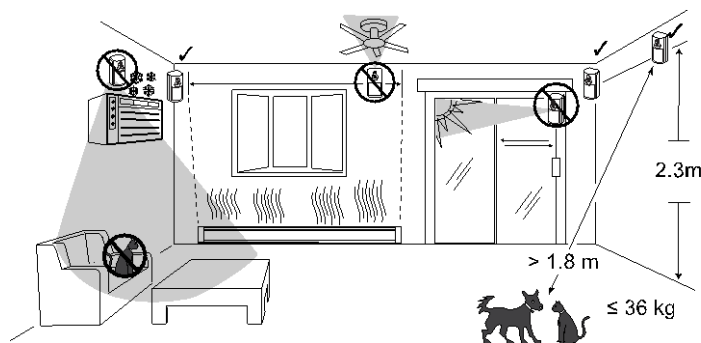

MONTAGE

1. Appuyez sur le loquet en bas de l'appareil.
2. Séparez le boîtier arrière/support mural.
3. Fixez le boîtier arrière/support mural dans l'emplacement désiré avec deux vis. (voir la section **Options de montage**).
Remarque: Le boîtier arrière doit être monté sur un goujon, mur solide, ou avec une fixation murale solide.
4. Faites glisser l'appareil sur le boîtier arrière/support mural.

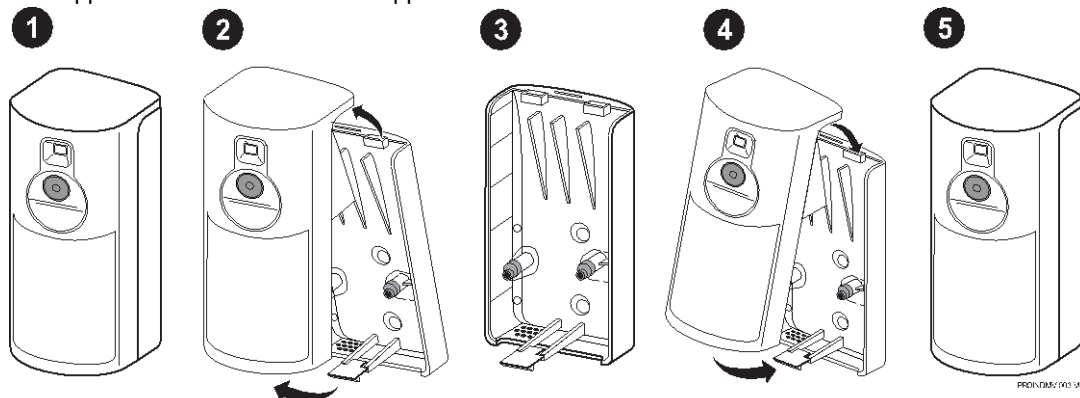

Options de montage


Après l'inscription, vérifiez la puissance adéquate du signal en effectuant un test du capteur avec l'appareil installé dans son emplacement de montage désiré (voir les instructions du contrôleur). Ajustez l'emplacement et l'orientation de montage de l'appareil si nécessaire pour obtenir une puissance de signal maximale.

L'appareil peut être monté au mur ou dans des cornières:

- [A] = Trous de montage mural
- [B] = Trous de montage dans une cornière


La plaque d'autoprotection arrière DOIT être montée sur un goujon, du bois solide, ou avec une fixation murale solide.

Remarque N'orientez pas le détecteur vers des fenêtres, en particulier celles à la lumière directe du soleil, ou vers des sources de chaleur (cheminées, radiateurs, et événements de chauffage, etc.).

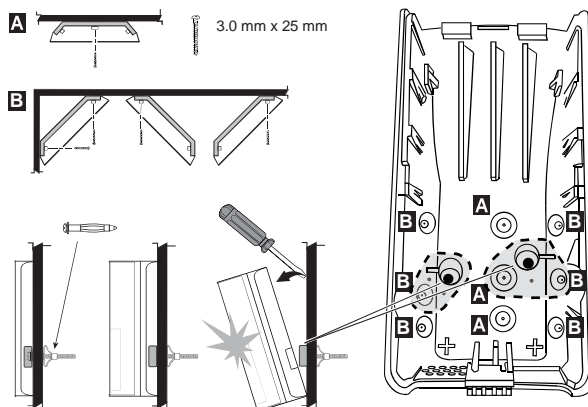


MODELES DE DETECTION

Vue de dessus

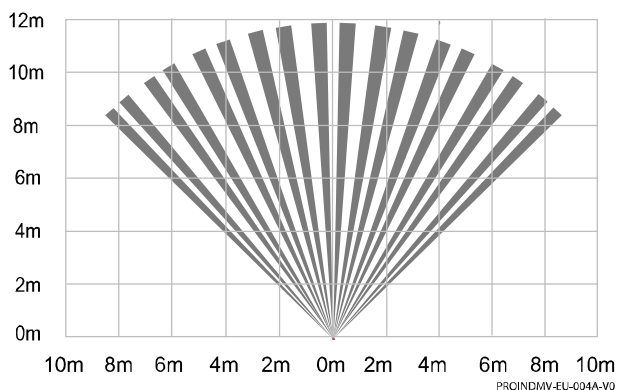

Vue de côté

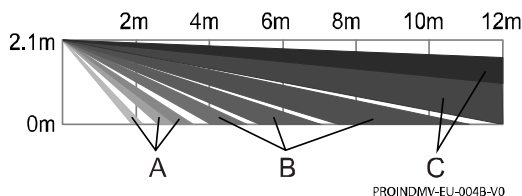

Zones

- | | | |
|---|----|---------------|
| A | 18 | Inférieur |
| B | 46 | Intermédiaire |
| C | 36 | Long |


TEST DE MARCHÉ

Après l'inscription, le capteur passe automatiquement en mode test de marche de 10 minutes. Avec l'appareil à l'emplacement de montage prévu, ajustez l'emplacement et l'orientation de l'appareil si nécessaire.

1. Marchez dans la zone de détection [A] et observez la LED [B].
2. Après 10 minutes, le capteur quitte automatiquement le mode de test, désactive la LED, et entre en mode de fonctionnement normal.

Pour redémarrer une période de test de 10 minutes, activez le mode Test avec le Panneau de configuration (voir les instructions du panneau).

Remarque: Le système doit être **désarmé** pour entrer en mode de test et peut seulement être réarmé après avoir quitté le mode de test de marche.

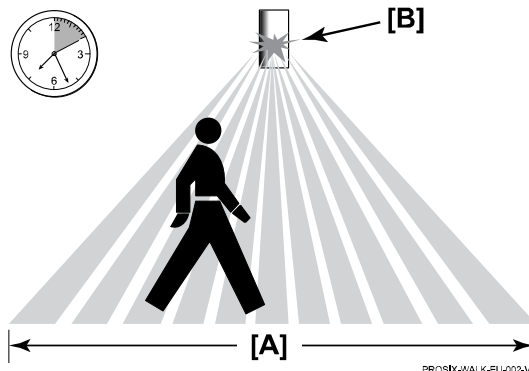


REEMPLACEMENT DE LA BATTERIE

Le détecteur est alimenté par trois piles au lithium. Pour optimiser l'efficacité de la batterie, il est important de retirer toutes les anciennes batteries, d'attendre quelques secondes, puis d'installer de nouvelles batteries.

Remarque Voir la section **Spécifications** pour les batteries de remplacement recommandées. Ne mélangez pas d'anciennes et de nouvelles batteries, de types de batteries ou de fabricants.

AVERTISSEMENT SUR LA BATTERIE:

Risque d'incendie, d'explosion et de brûlures. Ne pas recharger, démonté, chauffer à plus de 55 °C, ou incinérer. Éliminer correctement les batteries usagées. Tenir hors de portée des enfants.

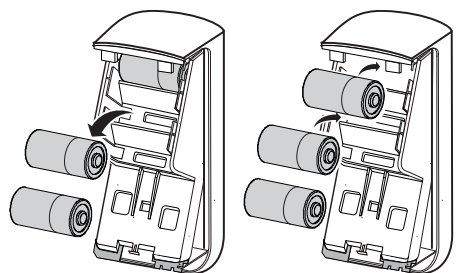

SPÉCIFICATIONS

Batterie	Trois (3) batteries 3V Lithium <ul style="list-style-type: none">EVE CR123APANASONIC CR-123A	Caméra	
Nominale tension	3 V	Angle (HFOV):	0°
Température de service	-10° ~ +55° C	Distance de nuit:	7 m
Humidité relative maximale	95 %, sans condensation	Dimensions	113 mm (H) x 50 mm (L) x 54 mm (D)
Fréquence RF de fonctionnement:	868 MHz (EMEA)	Poids	165 g (avec 3 batteries)
		Matériel:	ABS Plastique
		Altérer:	Sabotage des murs et des couvercles
		Montage hauteur	2,3 m (plage optimale)



EN50131-2-2
GRADE 2
CLASS II



Certification NF&A2P 2 Boucliers @
selon le référentiel NF324-H58
Numéro de certificat : **2621420038**
Organismes certificateurs :
www.cnpp.com et
www.marque-nf.com



Le produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers. Recherchez les centres de collecte agréés ou les recycleurs agréés les plus proches. L'élimination correcte de l'équipement en fin de vie aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine.

Le produit doit être testé au moins une fois par an

Toute tentative d'ingénierie inverse sur cet appareil en décodant les protocoles propriétaires, en décompilant le progiciel, ou toute action similaire, est strictement interdite.

CONSULTER LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR LE PANNEAU DE COMMANDE AVEC LEQUEL CET APPAREIL EST UTILISÉ, POUR OBTENIR DES DÉTAILS CONCERNANT LES LIMITATIONS DE L'ENSEMBLE DU SYSTÈME D'ALARME.

INFORMATIONS SUR L'ASSISTANCE ET LA GARANTIE

Pour obtenir la documentation, la garantie et l'assistance les plus récentes, rendez-vous sur : www.resideo.com



Sécurité Communications SAS (SECOM)
1198, Avenue du Docteur Maurice Donat
06250 Mougins - FRANCE



Ademco 1 Ltd., 200 Berkshire Place
Winnersh Triangle, Berkshire,
RG41 5RD – ROYAUME-UNI

PROINDMV-EU



R800-26481FRB 04/22 Rév. B

resideo

© 2022 Resideo Technologies, Inc.
www.resideo.com